


Hydraulikschema

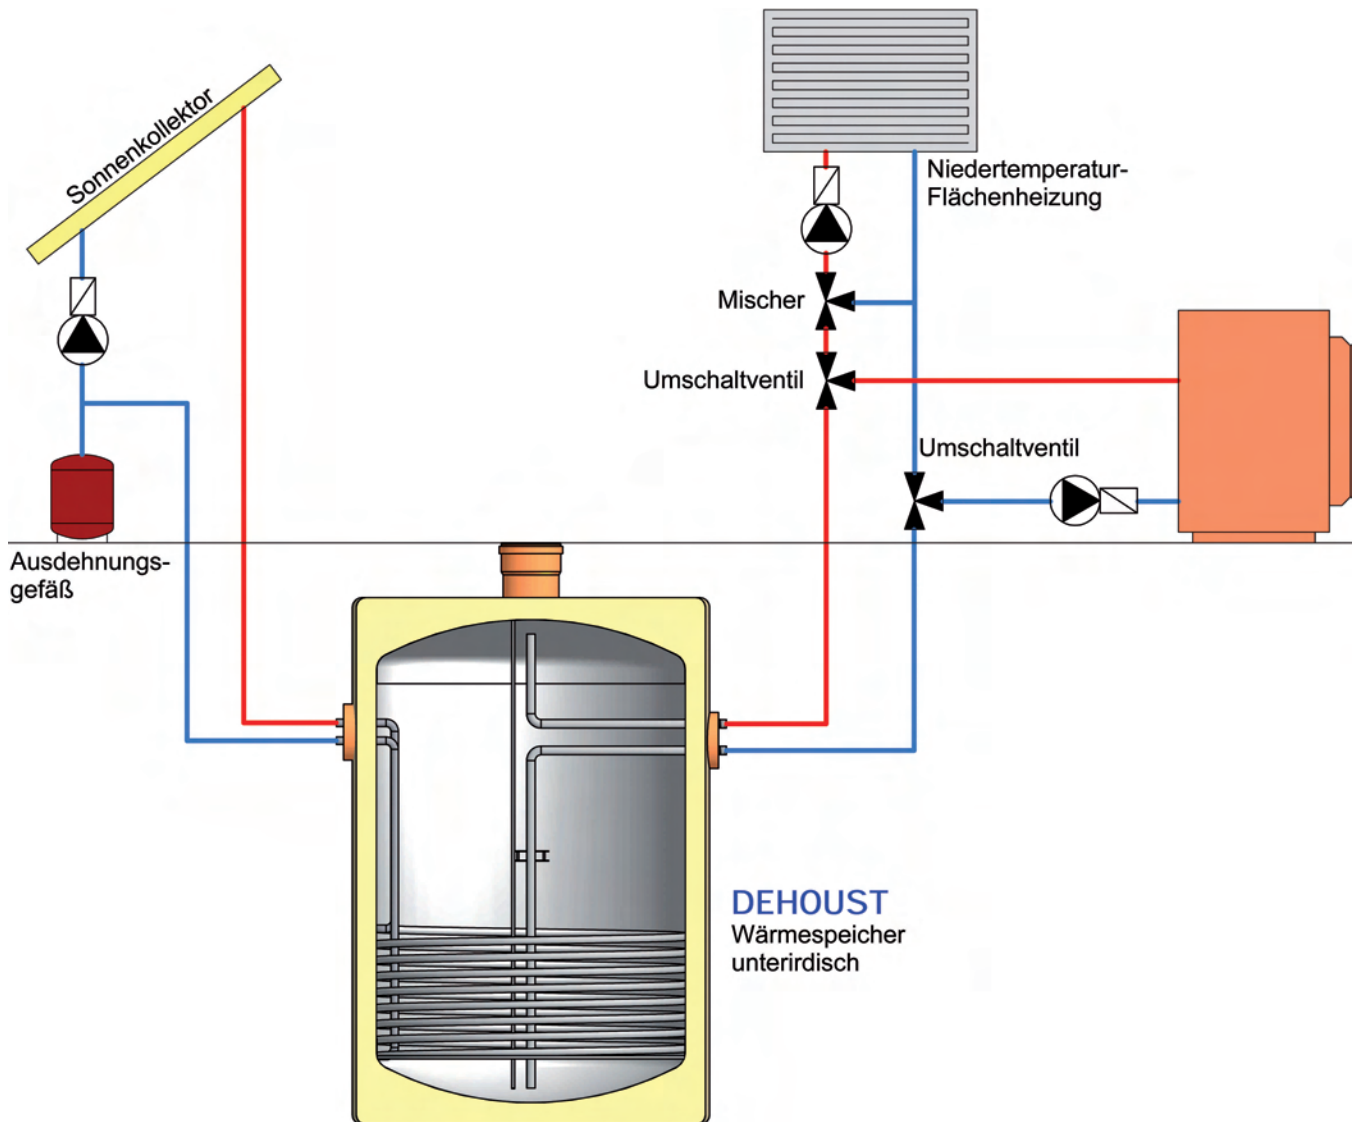

Planungsdaten für unterirdisch stehende Wärmespeicher mit Niedertemperaturheizungen

Speichergröße	Kollektorfläche	Glattrohr WT-Fläche
m ³	m ²	m ²
2	10	1,4
3	16	2,3
6	32	4,5
10	53	Plattenwärmetauscher empfohlen
14	80	

Je nach Erfordernissen und Kundenwunsch sind spezielle Wärmetauscher für die Trinkwassererwärmung in Absprache möglich.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.

69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 (0) 6224 / 97 02-0
Fax. +49 (0) 6224 / 97 02-70

31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 (0) 5021 / 97 03-0
Fax +49 (0) 5021 / 97 03-70

01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 (0) 3529 / 56 58-0
Fax. +49 (0) 3529 / 56 58-70