
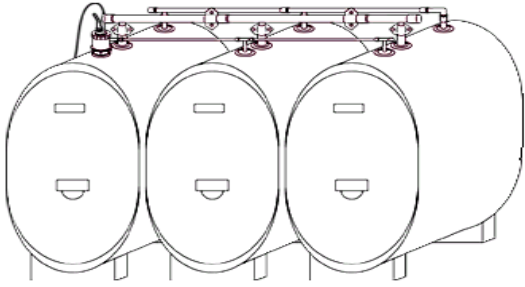
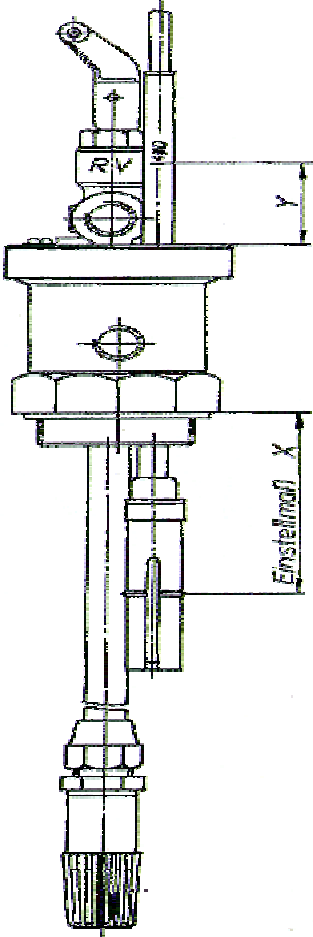


Tanksystem: GFK-Batterie-Tanks 1000/1500/2000 Grenzwertgeber Typ 117		 www.dehoust.de 69181 Leimen Telefon: 06224/970220
Produktbezeichnung:	GFK 1000 / GFK 1500 GFK 2000	
Herstellungszeitraum:	1977 – heute	
Zulassungsnummer:	Z – 40.11-223 PA-VI 311.132 07/BAM/4.01/81/70	
Füllsystem:	L-O-3A	

Daten zum Grenzwertgeber:	Typ 117
Hersteller:	Fa. Keller
Zulassungsnummer:	01 / PTB / III B / S 1308
Sondenlänge:	480 mm

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Tank Anzahl	Gesamtvolumen m³	Einstellmaß „x“ mm	Kontrollmaß „y“ mm
	1	1	304	96
		1,5	249	151
	2	2	228	172
		3	277	123
		4	237	163
	3	4	221	179
		3	222	178
		4,5	190	210
	4	6	177	223
		4	223	177
6		194	206	
5	8	161	239	
	5	239	161	
	7,5	214	186	
		10	203	197