

2

Ersatzteilservice – Einwandige PE-Heizöltanks



Trio-Tanks

Bandagentanks

Nebenstehend zeigen wir die Ersatzteilm Pakete für Füll- und Entlüftungsleitungen für PE Batterietanks von 1.000 bis 4.000 Liter.

Einzelteile für Sonderaufstellungen, Systemtanks in Winkel-, Blockaufstellung und auch GFK Tanks bieten wir Ihnen gerne an.

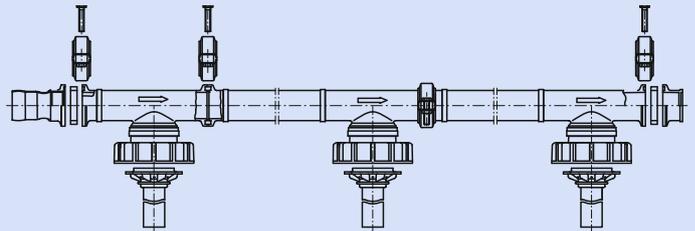
Unser telefonischer Service unter 0 62 24 / 97 02-50 und unsere Service-Hotline 01805 / 970200 stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Mehr Informationen finden Sie unter www.dehoust.de / Webcode 9300.

Ersatzteile für einwandige Heizölbatterietanks

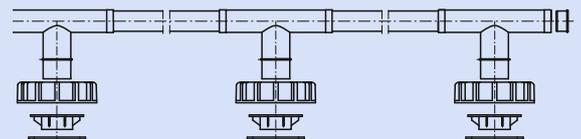
Heizölbatterietanks aus Polyethylen (HD-PE), seit 40 Jahren erfolgreich im Einsatz, sind in der Regel in bauseitigen Wannen aufgestellt. Diese Auffangwannen entsprechen meist nicht mehr den Vorschriften, deshalb empfiehlt sich der Austausch dieser Behälter gegen moderne zweiwandige Tanksysteme mit Diffusionssperre PE-Plus. Bei dieser Erneuerung der Öltankanlage kann das Lagervolumen dem aktuellen Bedarf angepasst werden.

Entscheidet sich der Tankbesitzer zusammen mit dem Heizungsfachbetrieb für den Erhalt der bestehenden Tankanlage, können defekte oder nicht mehr funktionssichere Teile des Obenbefüllsystems ausgetauscht werden. Wir bieten komplette Austauschsets für Entnahme, Entlüftung und Befüllung an.

Leitung
Befüllsystem

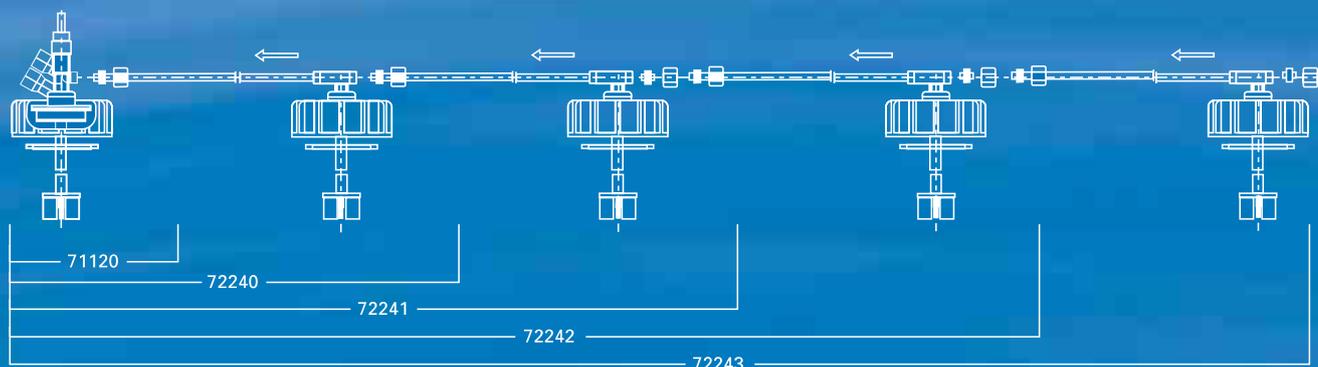
Füllleitung	Bandagentanks 1.000-2.000 Liter (Abstand 760 mm)	Trio-Tanks 1.100-2.000 Liter (Abstand 780 mm)	Bandagentanks 2.500-4.000 Liter (Abstand 1.035 mm)	Preis €
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
2-er Batterie	73260	72245	73265	138,50
3-er Batterie	73261	72246	73266	205,-
4-er Batterie	73262	72247	73267	289,-
5-er Batterie	73263	72248	73268	330,50

Mit LORO-X-Anschluss für bauseitige Füllleitungen. 2" Anschlussflansch anstatt LORO Anschluss auf Wunsch. Leitungen passen nicht als Ersatz für Wellrohre, es sein denn, der Mittenabstand der Behälter kann auf 760 mm erhöht werden.

Leitung
Entlüftungssystem

Entlüftungs- leitung	Bandagentanks 1.000-2.000 Liter	Trio-Tanks 1.100-2.000 Liter	Bandagentanks 2.500-4.000 Liter	Preis €
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
2-er Batterie	73270	72250	73275	52,-
3-er Batterie	73271	72251	73276	72,50
4-er Batterie	73272	72252	73277	93,-
5-er Batterie	73273	72253	73278	113,50

Kommunizierende Entnahmesysteme



Die Entnahmelinie \varnothing 8 mm eignet sich für alle PE-Batterietanks 1.000-2.000 l (Bandagentanks) von Dehoust, Kautex ab Baujahr 1972 sowie die bandagenlosen TrioTanks 1.100-2.000 l und viele andere PE-Tanks.

Servicepakete Entnahme für PE 1000-2000

Art.-Nr.	Behälter-Anzahl	Bezeichnung	Preis €
71120	1	Entnahme mit GWG, für Einzeltank	81,50
72240	2	Entnahme für 2er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	113,50
72241	3	Entnahme für 3er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	144,50
72242	4	Entnahme für 4er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	170,50
72243	5	Entnahme für 5er Batterie mit Rohr 8 x 1 x 755 mm	201,50

Entnahmesysteme für PE 2500 bis PE 4000 auf Anfrage.

Nützliches Zubehör für die moderne Ölheizung

Reißleine

Reißleine mit Zuggriff und verplombbarem Kasten für die Fernbedienung von Schnellschlussventilen der Entnahmelinie, TÜV-geprüft.

Lieferumfang: Reißleine (Stahl, kunststoffbeschichtet), 10 m lang, Zuggriff, 4 Schraubösen zur Umlenkung der Reißleine, Kasten plombierbar mit Plombendraht und Plombe, Dübel und Befestigungsschrauben.



Versorgungssystem WK 8

Zur Versorgung von bodenstehenden und wandhängenden Öl-Brennwertgeräten im Keller, Wohnraum und unterm Dach, sowie für Brenner mit geringer Ansaugleistung. Automatischer Entlüfter und Förderpumpe (Ansaugleistung 7l/h bei 18 m Förderhöhe) befinden sich innerhalb des Tanks und gewährleisten einen geräuscharmen und geruchsfreien Betrieb. Die Stromversorgung erfolgt in elektrischer Parallelschaltung zum Brenner.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
952435	Reißleine mit Zuggriff und verplombbarem Kasten	25,-
952440	Versorgungssystem WK 8 für DE-A-01	360,-

